

Wodzisław Śląski, dn. 14.03.2023 r.

NS/HK.9022.9.36.1033.2023

GOTSIR "NAUTICA"  
W GORZYCACH  
2023-03-17  
Wpl. dnia .....  
Nr. 36/03/2023  
GOTSIR.0763.26.2023

**DECYZJA**  
**zbiorcza roczna ocena wody na pływalni za 2022 rok**  
**Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji**  
**Kompleks „NAUTICA”**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.);
- art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim**  
po analizie

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim,
- podejmowanych działań naprawczych,

**STWIERDZA**

że jakość wody na pływalni spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) z incydentalnymi nieprawidłowościami, przy czym eksploatacja i podejmowane działania naprawcze były prowadzone przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z Kompleksu NAUTICA, Gorzyce, ul. Bogumińska 31.

## UZASADNIENIE

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody i terminowo przekazywał sprawozdania z badań.

Badania przeprowadzane były zgodnie z metodykami referencyjnymi analiz wody na pływalniach określonymi w ww. rozporządzeniu. Badania wykonywano w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa w Pszczynie oraz laboratorium Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach. Badania realizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim w ramach kontroli urzędowej wykonywane były przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rybniku oraz Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach.

Badania realizowane były dla wody pochodzącej z niefek basenowych, niefek jacuzzi oraz systemów cyrkulacji. Zakres wykonywanych badań w ramach kontroli wewnętrznej obejmował parametry: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h, *Legionella sp.*, mętność, potencjał redox, pH, chlor wolny i związany, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność, glin (w zależności od poziomu mętności). Ponadto kontrolowano jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach poprzez wykonywanie badań w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella*. Częstotliwość badań była zgodna z wymaganiami ujętymi w rozporządzeniu.

W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości wody z normatywem zarządzający informował tutejszego Inspektora Sanitarnego wraz z opisem podjętych działań naprawczych. Badania jakości wody na pływalni wykonywane przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach kontroli urzędowej, pozwalają stwierdzić, że woda w zakresie badanych parametrów spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (za wyjątkiem pojawiających się sporadycznie odchylen dla chloru związanego czy potencjału redox). W zakresie mikrobiologicznym stwierdzono jednorazowe wystąpienie ponadnormatywnej ilości bakterii z rodzaju *Legionella* w instalacji wody ciepłej – w natryskach. Na podstawie uzyskanych wyników uznano, iż sieć wody ciepłej przy natryskach jest skolonizowana i skażona w stopniu wysokim, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim wydał decyzję nakazującą podjęcie

działań naprawczych oraz doprowadzenie jakości wody ciepłej do stanu zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami. W związku z zaistniałą sytuacją zarządzający obiektem podjął działania naprawcze – przegląd sieci, demontaż końcówek natrysków wraz z ich dezynfekcją i odkamienianiem, dezynfekcję termiczną i chemiczną instalacji wody ciepłej. Ponadto przeprowadzono badania rekontrolne wody w zakresie obecności bakterii z rodzaju *Legionella* – nie wykryto obecności bakterii, co wskazuje na fakt, że sieć jest pod kontrolą.

Zarządzający pływalnią prowadził rejestry jakości wody, w tym w zakresie parametrów: pH wody, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i związanego oraz temperatury wody. Informacja o aktualnych wynikach badań wody wraz z oceną roczną była umieszczona na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej obiektu.

### **Ocenę wydano za rok 2022.**

Zgodnie z §4 rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom fizykochemicznym i mikrobiologicznym ujętym w §2 (załącznikach 1 i 2) do ww. rozporządzenia.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.


### **P O U C Z E N I E**

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

#### Otrzymują:

1. GOTSiR; Kompleks NAUTICA  
44 – 350 Gorzyce, ul. Bogumińska 31
2. a/a.

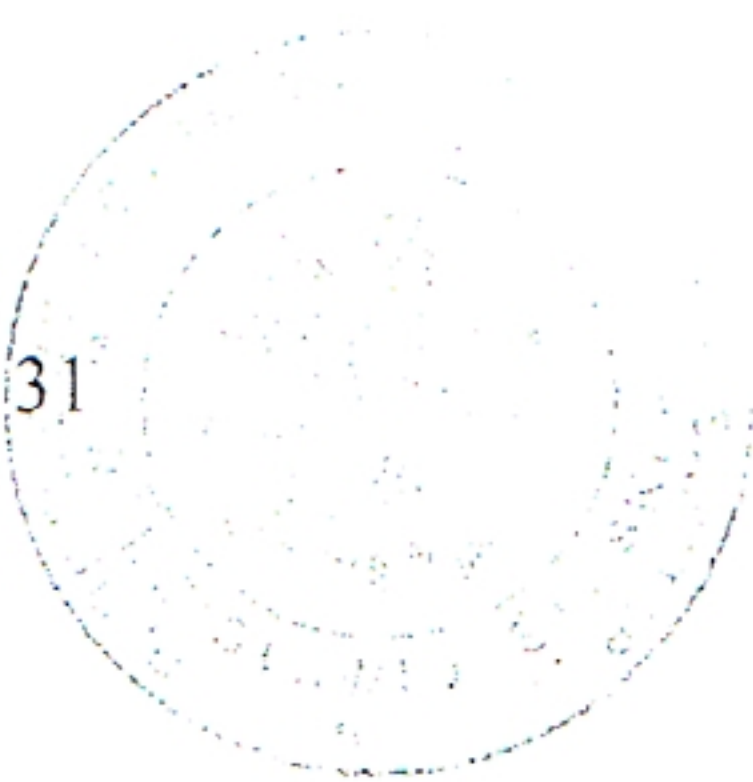

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wodzisławiu Śląskim  
*mgr Barbara Orzechowska*